


Index(SARS-Cov-2-N-IgG:BML/口ツシ)(0.1)

Index(SARS-Cov-2-S-IgG:BML/ロツシュ)(2507) ● □

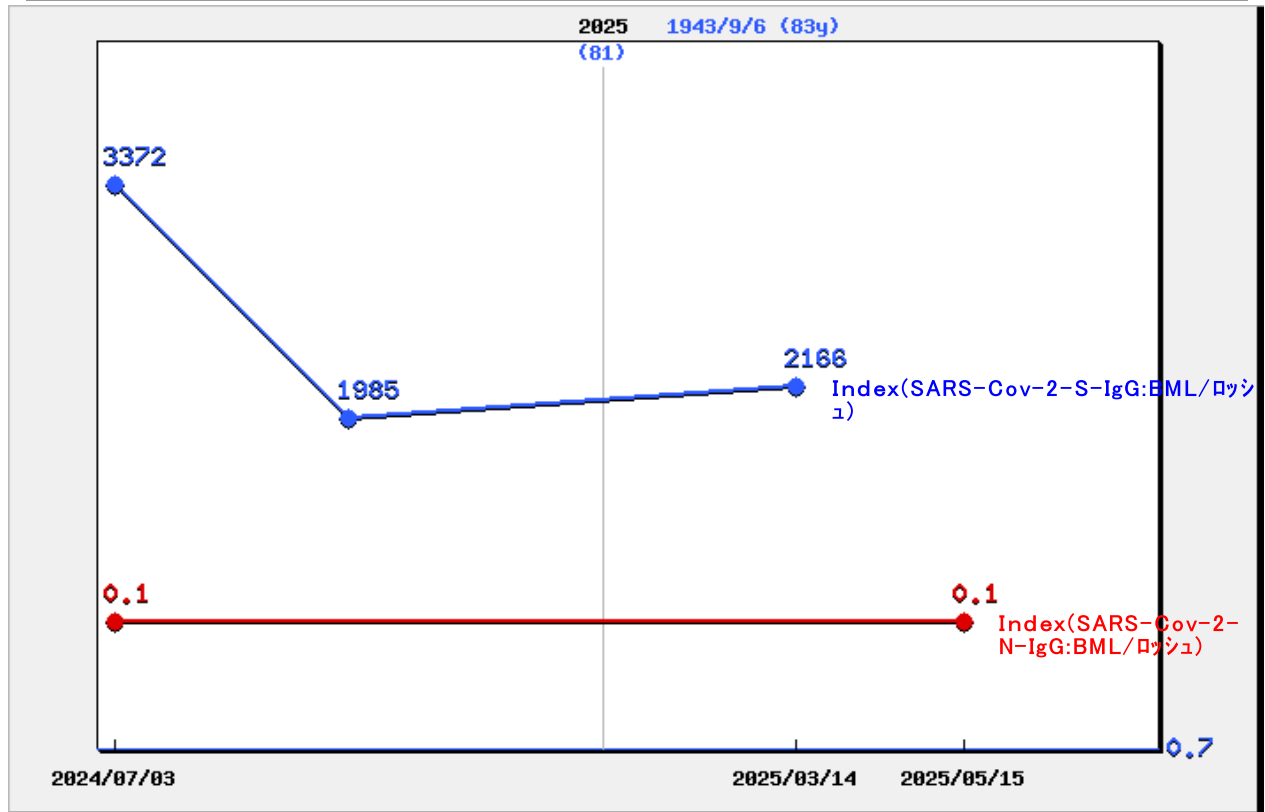

处方

検査項目	基準値	24/07/03	24/09/28	25/03/14	25/05/15
Index(SARS-Cov-2-N-IgG:BML/ロツシュ)	0.0-0.9	0.1			0.1
Index(SARS-Cov-2-S-IgG:BML/ロツシュ)	0.0-0.7	▲3372.0	▲1985.0	▲2166.0	

↑
TR膜吸着 6 回で
大幅低下

↑
その後、抗体価は
再上昇

新型コロナワクチン接種6回後で、N抗体陰性なので、未感染の方の経過

ギランバレー症候群だが、抗GM1-IgG抗体価が測定感度の3以上で数値化できない。そのため、吸着後も抗体価は3以上で減少率は不明。ただし、臨床症状（歩行困難）は改善したが、抗体価の再上昇に比例して、悪化。

↑イムゾーバ®TR膜で、トリプトファンを利用して、神経疾患治療の結果。